



Standfläche geriffelt

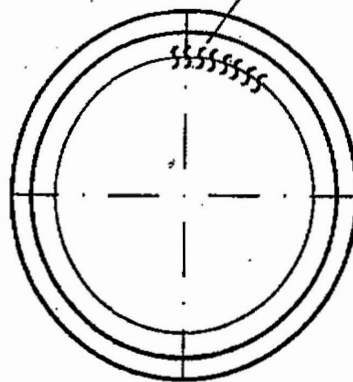


Eingang AV: 21 JAN 2004
 Verteiler QS (5x) / FO / AV /
 UKE / UKE / V / KE / PE / P

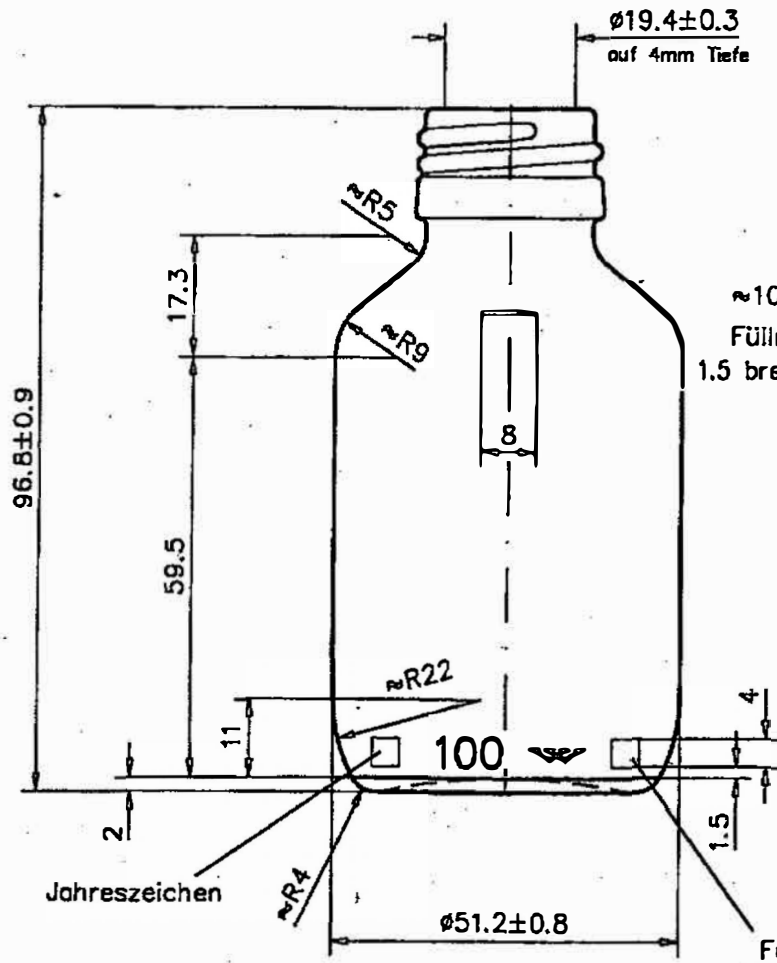

≈ 100 ml
 Füllmarke 3x am Umfang
 1.5 breit, an der Flasche erhoben

Rückseite
 SGCC-Code
 00 0000 000

Ersatz für Zeichn.-Nr. 1671H000

				Mündung :	Inh. rv.	118 \pm 3ml	Maßstab	1:1
				AM 401334	Glasgew.	≈ 86 g	Zeichn.-Nr.	AN 405026a
				Halsdurchgang min. \varnothing : 16			Formen-Nr.	IS-62-306-01
a	neu	9.7.03	23	BENENNUNG:				Wisthoff GmbH. & Co.  Glashütten Essen-Steele
Änd.	Mittel.	Dat.	Na.	100 ml Sirup-Flasche				
Name		Datum						
Gez.	23	21.6.2003	Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist untersagt! Diese Computerzeichnung darf nicht manuell geändert werden !					
Gepr.								